

Návod na instalaci a použití  
**SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA CSE2 SOL W SRS1 T-E**

## 1. Úvod

Solární dvoutrubková čerpadlová skupina CSE2 SOL W SRS1 T-E obsahuje všechny potřebné komponenty pro běžný a hospodárný provoz solárního systému. Je určena pro použití s jedním spotřebičem (např. zásobník teplé vody). K čerpadlové skupině je možné připojit elektrické topné těleso dohřevu o výkonu 2 až 3 kW. Pro jeho připojení je čerpadlová skupina opatřena speciální zásuvkou. Spínání a vypínání topného tělesa řídí regulátor. Topné těleso ani kontrola jeho havarijní teploty nejsou součástí dodávky.

## 2. Popis čerpadlové skupiny

Základní charakteristika			
Popis	Čerpadlová skupina obsahuje: <ul style="list-style-type: none"><li>– oběhové čerpadlo Para ST 25/7-50/iPWM2,</li><li>– regulátor SRS1 T,</li><li>– speciální zásuvku pro připojení topného tělesa o výkonu max. 3 kW / 230 V</li><li>– zpětný ventil,</li><li>– pojistný ventil s výstupem G 3/4" F,</li><li>– kulový kohout na přívodní i vratné větvi,</li><li>– separátor vzduchu s ručním odvzdušňovacím ventilem,</li><li>– tlakoměr,</li><li>– teploměr na přívodní i vratné větvi,</li><li>– dva kohouty G 3/4" M pro napouštění, vypouštění a doplňování solárního systému,</li><li>– výstup G 3/4" M pro připojení expanzní nádoby,</li><li>– dvě připojená teplotní čidla spotřebiče (kabel o délce 4 m),</li><li>– připojený kabel se silikonovou izolací pro připojení solárního čidla (délka 1 m),</li><li>– solární teplotní čidlo (kabel o délce 2 m),</li><li>– připojený napájecí kabel 230 V s vidlicí do zásuvky (délka 3 m, průřez 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>),</li><li>– montážní sadu pro uchycení na zeď nebo na nádrž,</li><li>– izolaci.</li></ul>		
Měření průtoku	Čerpadlo odesílá elektronicky aktuální hodnotu průtoku do regulátoru, který ji zobrazuje na displeji.		
Instalace	Na nádrž nebo na zeď		
Pracovní kapalina	Směs voda-glykol (max. 1:1)		
Objednací kód dle připojovacího rozměru			
Připojení	G 3/4" M	G 1" M	Cu 22mm
Objednací kód	<b>20557</b>	<b>20558</b>	<b>20560</b>

## 3. Parametry čerpadlové skupiny


Parametry čerpadlové skupiny CSE2 SOL W SRS1 T-E	
Max. pracovní teplota kapaliny	110 °C
Max. pracovní tlak	6 bar
Min. tlak v systému	1,3 bar při zastaveném čerpadle
Rozsah měření průtoku	2–20 l/min
Teplota okolí	5 - 40 °C
Max. relativní vlhkost	85 % při 25 °C
Napájení	230 V, 50 Hz
Max. spínaný proud	13 A / 230 V
Elektrické krytí	IP20
Materiál izolace	EPP RG 60 g/l
Celkové rozměry	405 x 420 x 155 mm
Celková hmotnost	6,5 kg

## Minimální hodnoty provozního tlaku\*\*

Hodnoty min. provozního tlaku v sacím hrdle čerpadla v závislosti na teplotě	0,8 bar při 50 °C 1,2 bar při 90 °C 1,8 bar při 110 °C
--	--

\*\* u běžných instalací je tato podmínka splněna při nastavení výchozího tlaku v soustavě podle vzorce (viz návod pro kolektory):  
 $p = 1,3 + 0,1 \cdot h$  [bar], kde je h ... výška od manometru do středu kolektorového pole [m]

## Vnitřní elektrické zapojení čerpadlové skupiny

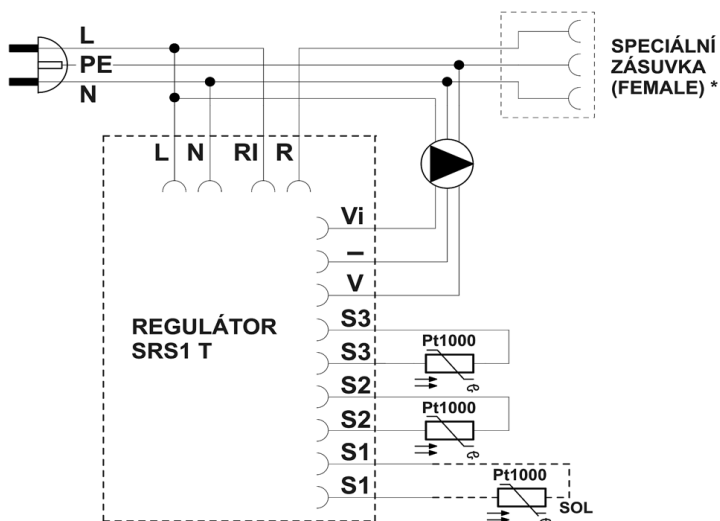

- L** fázový vodič
- N** nulový vodič
- RI, R** bezpotenciálový spínací kontakt
- Vi** vstup zpětného signálu iPWM
- GND PWM
- V** výstup signálu PWM
- S3** čidlo 3 (dohřev)
- S2** čidlo 2 (sol. spotřebič)
- S1** čidlo 1 (kolektor)


\* v čerpadlové skupině pro připojení topného tělesa o max. výkonu 3 kW

## Závislost odporu na teplotě pro čidla Pt1000


°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
<b>Ω</b>	1000	1039	1077	1116	1155	1194	1232	1270	1308	1347	1385

## 3.1 Graf tlakové ztráty čerpadlové skupiny


Připojení G 3/4" M – obj. kód **20557**  
 a Cu 22mm - obj. kód **20560**

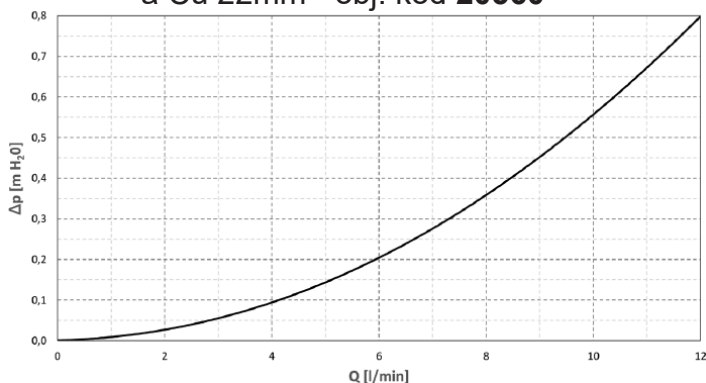

Připojení G 1" M – obj. kód **20558**

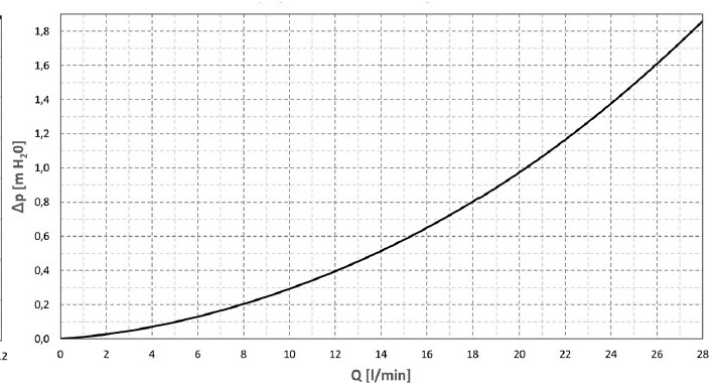

## 4. Komponenty čerpadlové skupiny

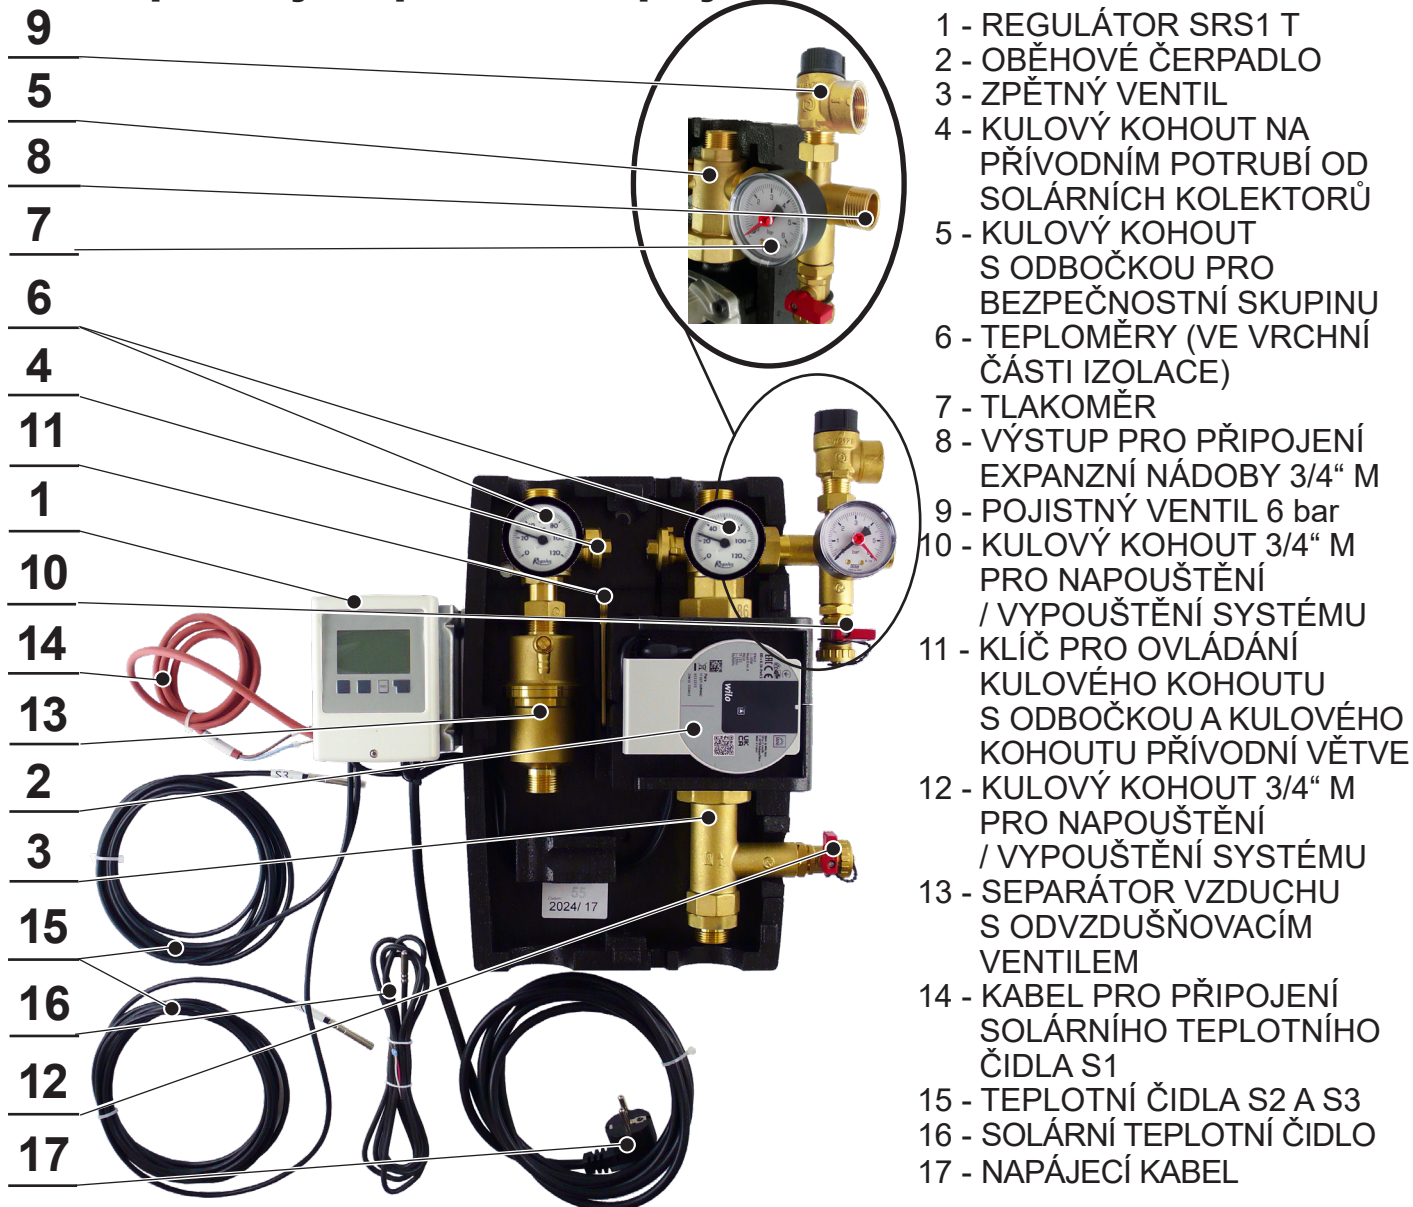

- 1 - REGULÁTOR SRS1 T
- 2 - OBĚHOVÉ ČERPADLO
- 3 - ZPĚTNÝ VENTIL
- 4 - KULOVÝ KOHOUT NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ OD SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ
- 5 - KULOVÝ KOHOUT S ODBOČKOU PRO BEZPEČNOSTNÍ SKUPINU
- 6 - TEPLOMĚRY (VE VRCHNÍ ČÁSTI IZOLACE)
- 7 - TLAKOMĚŘ
- 8 - VÝSTUP PRO PŘIPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY 3/4" M
- 9 - POJISTNÝ VENTIL 6 bar
- 10 - KULOVÝ KOHOUT 3/4" M PRO NAPOUŠTĚNÍ / VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU
- 11 - KLÍČ PRO OVLÁDÁNÍ KULOVÉHO KOHOUTU S ODBOČKOU A KULOVÉHO KOHOUTU PŘÍVODNÍ VĚTVE
- 12 - KULOVÝ KOHOUT 3/4" M PRO NAPOUŠTĚNÍ / VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU
- 13 - SEPARÁTOR VZDUCHU S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM
- 14 - KABEL PRO PŘIPOJENÍ SOLÁRNÍHO TEPLOTNÍHO ČIDLA S1
- 15 - TEPLOTNÍ ČIDLA S2 A S3
- 16 - SOLÁRNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO
- 17 - NAPÁJECÍ KABEL



Čerpadlová skupina 20560 obsahuje v příbalu šroubení pro připojení separátoru vzduchu a zpětného ventilu na Cu trubku o průměru 22mm. Kulové kohouty 4 a 5 jsou opatřeny nátrubkem pro připojení na Cu trubku 22mm.

### 4.1 Zpětný ventil

Zpětný ventil zamezuje samotížnému vychlazování zásobníku v době, kdy nesvítí slunce. Po uzavření kulových kohoutů jej lze vyjmout a vyčistit, aniž by se musela vypustit solární kapalina z celého okruhu.

### 4.2 Kulové kohouty

Kulové kohouty slouží k oddělení čerpadlové skupiny od solárního okruhu. Při servisu (včetně čištění zpětného ventilu) tak není třeba vypouštět kapalinu ze solárního systému. Pro větší pevnost hydraulické části čerpadlové skupiny jsou horní kulové kohouty připevněny k upevňovacímu zadnímu plechu. Horní kulové kohouty jsou ovládány pákou, která není na kohoutu při provozu umístěna. Otočením páky o 90° doprava dojde k uzavření kulového kohoutu. K jeho otevření dojde při otočení páky doleva. Před uzavřením/otevřením kulového kohoutu je nejprve nutné sejmut vrchní část izolace. Díky tomu je uzavírání systému vyhrazeno pouze montážním nebo servisním technikům. Uživatel tak nemůže jednoduše uzavřít solární okruh a způsobit stagnaci a následnou degradaci solární kapaliny. Kulové kohouty jsou opatřeny ucpávkou vřetene se dvěma O-kroužky o rozměrech 8,7 x 1,8 mm, které lze jednoduše vyměnit po sejmutí ovládacího prvku s dorazy a povolení matice ucpávky klíčem velikosti 21.

## POZOR! DŮLEŽITÉ!

Pojistný ventil, expanzní nádoba a horní napouštěcí/vypouštěcí kulový kohout zůstávají vždy propojené se solárním systémem, tedy i v případě, kdy jsou kulové kohouty uzavřeny! Z tohoto důvodu se je nikdy nesnažte oddělit od naplněného solárního systému, protože hrozí těžké ublížení na zdraví a poškození solárního systému!

Odpadní potrubí pojistného ventilu nikdy neuzavírejte, vždy musí být volné pro případný únik kapaliny z pojistného ventilu!


## 5. Separátor vzduchu s odvzdušňovacím ventilem

Pro dokonalé odstranění vzduchu z okruhu je čerpadlová skupina vybavena tzv. separátorem vzduchu s odvzdušňovacím ventilem. Po naplnění nebo doplnění kapaliny do okruhu a při předsezónní kontrole doporučujeme vždy odpustit vzduch pomocí odvzdušňovacího ventilu.



## 6. Příslušenství


Objednací kód 16942	topné těleso ETT-N, 2 kW
Objednací kód 16943	topné těleso ETT-N, 3 kW
Objednací kód 16940	konektor do speciální zásuvky umístěné pod regulátorem

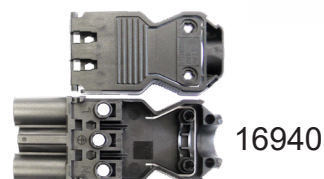

Toto příslušenství není součástí dodávky. Při použití čerpadlové skupiny dle schématu číslo 1 (kapitola 8.1) je nutné objednat pouze topné těleso (s konektorem) - typ ETT-N (16942 nebo 16943). V případě použití podle schémat 3 a 5 (kapitola 8.1) je zapotřebí objednat pouze konektor 16940, do kterého lze připojit napájení oběhového čerpadla R1.

## 7. Možnosti montáže

Solární čerpadlová skupina je určena k montáži na stěnu nebo nádrž. V zadním dílu izolace jsou tři montážní otvory. Horní dva otvory jsou určeny pro montáž čerpadlové skupiny na zeď pomocí montážní sady, která je součástí dodávky. Spodní dva otvory jsou určeny pro montáž čerpadlové skupiny na nádrž, s roztečí 160 mm, pomocí montážní sady, která je součástí dodávky. Při montáži čerpadlové skupiny na nádrž se u obou otvorů použijí velkoplošné podložky mezi nádrž a čerpadlovou skupinu, třetí podložka pak u spodního otvoru mezi hlavu šroubu (M6x25) a čerpadlovou skupinu. Podložky jsou součástí dodávky.

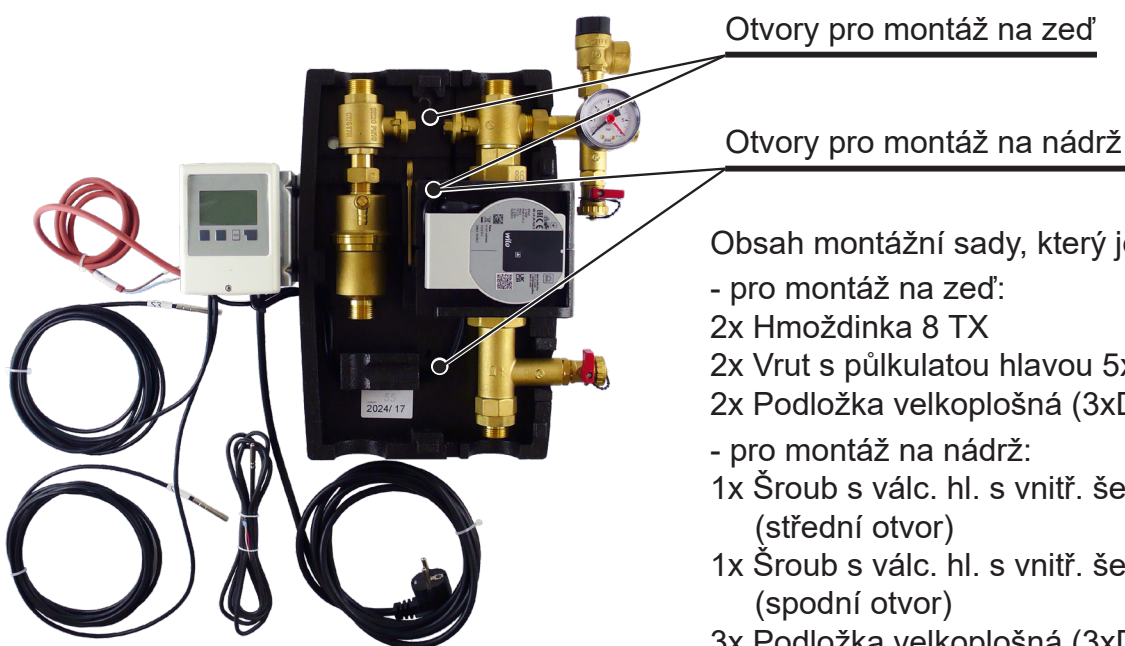

Obsah montážní sady, který je součástí dodávky:

- pro montáž na zeď:

- 2x Hmoždinka 8 TX
- 2x Vrut s půlkulatou hlavou 5x50
- 2x Podložka velkoplošná (3xD)6,4

- pro montáž na nádrž:

- 1x Šroub s válč. hl. s vnitř. šestihranem M6x16 (střední otvor)
- 1x Šroub s válč. hl. s vnitř. šestihranem M6x25 (spodní otvor)
- 3x Podložka velkoplošná (3xD)6,4


## 8. Schéma zapojení čerpadlové skupiny

### LEGENDA

- 1 - Zásobníkový ohřivač TV
- 2 - Elektrické topné těleso typ ETT-N
- 3 - Sluneční kolektory
- 4 - Solární čerpadlová skupina CSE2 SOL SRS1 T-E
- 5 - Čerpadlová skupina cirkulace TV - CSE TVMIX ZV
- 6 - Pojistná sada k ohřivači TV
- 7 - Expanzní nádoba solární
- 8 - Expanzní nádoba TV


- SV - Studená voda
- TV - Teplá voda
- CV - Cirkulace TV


- KK - Kulový kohout
- RP - Ukazatel průtoku (pouze s čerpadly Grundfos)
- AOV - Automatický odvzdušňovací ventil
- PTR - Teplotní a tlakový PTR ventil
- REDV - Redukční ventil (volitelné)
- VK - Vypouštěcí kohout
- SVE - Servisní ventil expanzní nádoby
- ZÁS - Zásuvka 230 V AC, 50 Hz
- S1 - Teplotní čidlo kolektoru Pt1000 (zapojeno)
- S2 - Teplotní čidlo zásobníku spodní Pt1000 (zapojeno)
- S3 - Teplotní čidlo zásobníku horní Pt1000 (zapojeno)
- R1 - Relé R1 regulátoru SRS 1 T (zapojeno - konektor ETT)

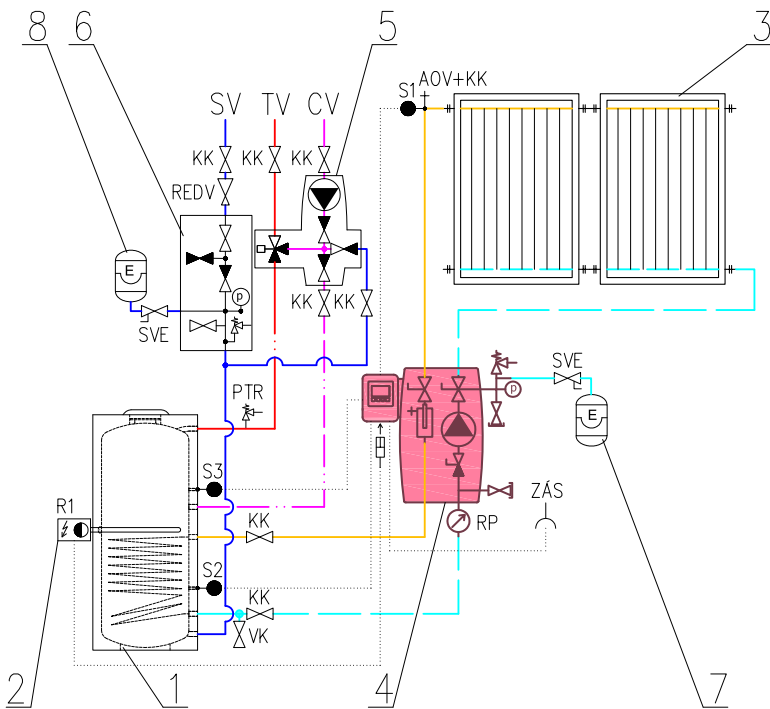


### 8.1 Přehled schémat zapojení

- světle šedé číslo schématu (2, 4, 6) - pro tuto variantu čerpadlové skupiny schéma není doporučeno

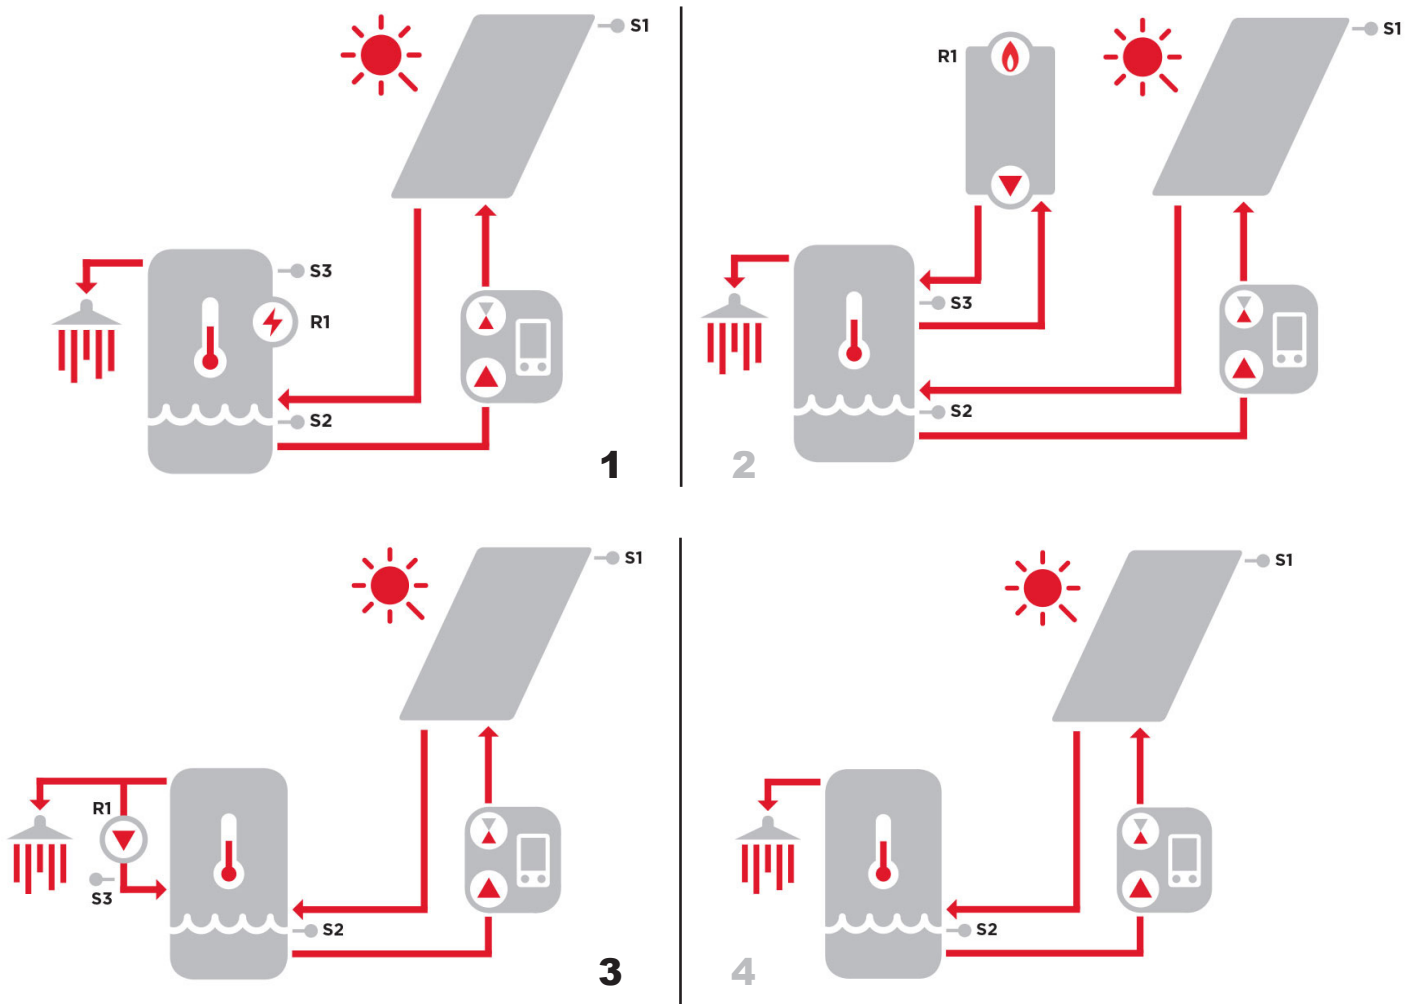

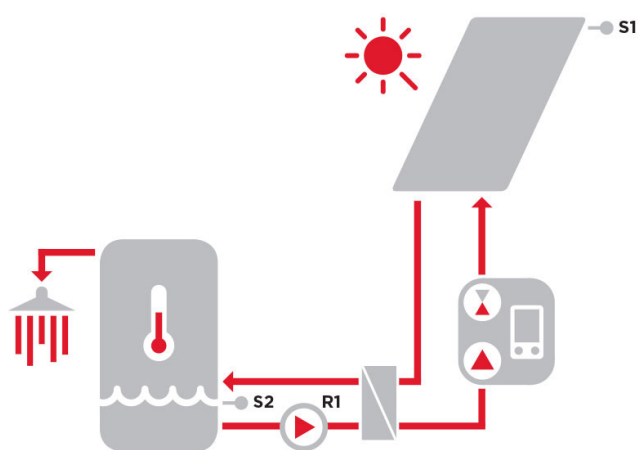

5

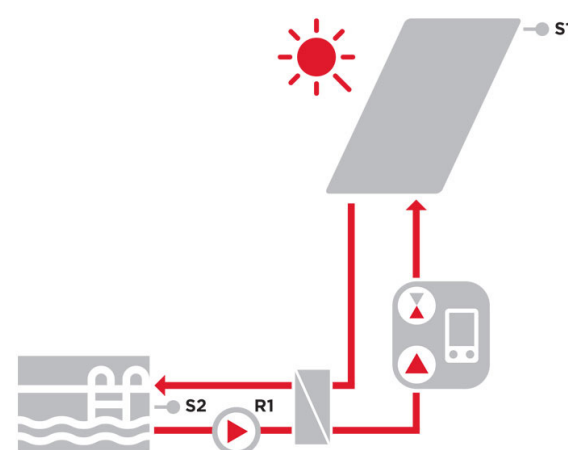

6

## 9. Čerpadlo Wilo-Para iPWM2





Čerpadlo Wilo Para 25/7 iPWM2 je mokroběžné oběhové čerpadlo. Otáčky čerpadla jsou řízeny signálem PWM. Při odpojení signálu PWM motor čerpadla neběží (profil řízení PWM pro čerpadla solárních systémů). Provozní stav a případné závady čerpadla jsou zobrazeny pomocí LED signalizace přímo na čerpadle. Čerpadlo umí odesílat aktuální hodnotu průtoku elektronicky do externího regulátoru, který je součástí čerpadlové skupiny a hodnotu průtoku je možné odečíst na jeho displeji.

Nízkoenergetická oběhová čerpadla konstrukční řady PARA iPWM2 slouží výhradně k cirkulaci kapalin v solárních systémech.

Provozování čerpadla v jiných systémech nebo v systémech dostatečně nezavodněných, zavzdušněných či nenatlakovaných může vést k jeho rychlé destrukci.

### 9.1 Výkonové křivky

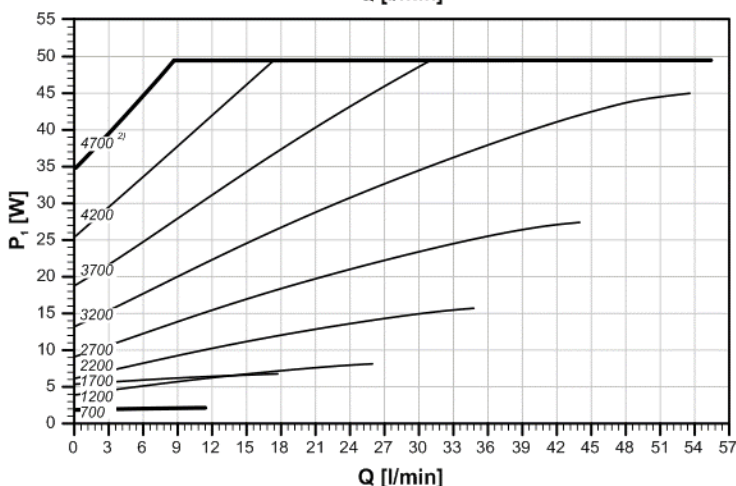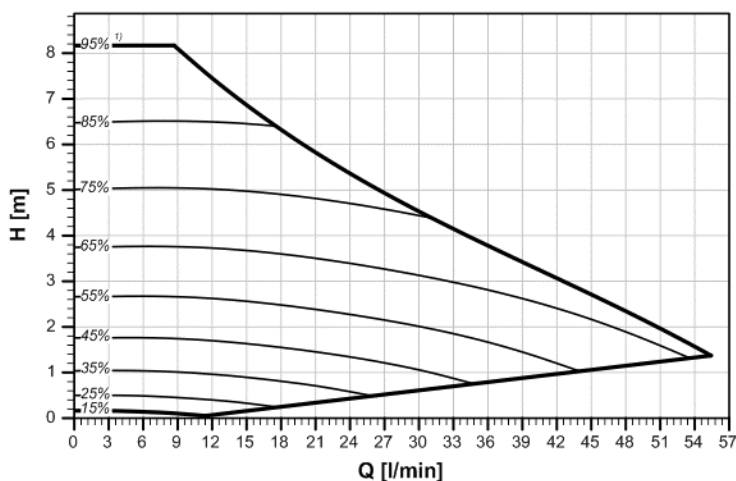


**POZNÁMKY:**





- 1) hodnota signálu PWM v %,
- 2) otáčky v 1/min

## 9.2 Technické parametry

Wilo PARA 25/7 iPWM2	
<b>Elektrické parametry</b>	
Napájení	1 ~ 230 V, 50 Hz
Příkon (min./max.)	1.8 / 50 W
Proud (min./max.)	0,02 / 0,43 A
Max. otáčky	4700 ot/min
Index energetické účinnosti	≤ 0,20 dle EN 16 297/3
Elektrické krytí	IPX4D
Ochrana motoru	integrovaná
<b>Provozní parametry</b>	
Pracovní teplota kapaliny	-10 až 110 °C
Max. statický tlak	10 bar

## 9.3 Grafická signalizace chodu čerpadla

-  LED kontrolka signalizuje poruchu. Čerpadlo se vypne (záleží na typu poruchy) a pokusí se o restart.

LED signalizace	Popis stavu a možné příčiny závady
 SVÍTÍ ZELENĚ	1 - čerpadlo běží v bezporuchovém stavu
 SVÍTÍ ČERVENĚ	1 - zablokovaný rotor
	2 - porucha vinutí elektromotoru
 BLIKÁ ČERVENĚ	1 - napájecí napětí je nižší / vyšší než 230 V
	2 - elektrický zkrat v čerpadle
	3 - přehřátí čerpadla
 STŘÍDAVĚ BLIKÁ ČERVENĚ A ZELENĚ	1 - nevynucená cirkulace čerpadlem
	2 - otáčky čerpadla jsou nižší než požadované
	3 - zavzdušnění čerpadla

Pokud nejde poruchu odstranit, kontaktujte odborného technika.




## 10. Plnění solárního systému

Při plnění solárního systému musí být kulový kohout nad čerpadlem v poloze zavřeno a kulový kohout na přívodním potrubí od solárních kolektorů v poloze otevřeno. Horní kulové kohouty se ovládají pomocí přiloženého klíče. Plnicí čerpadlo připojte pomocí hadic k napouštěcímu a vypouštěcímu kulovému kohoutu (viz kapitola 4), které otevřete.

**Před spuštěním systému musí být oba kulové kohouty v poloze otevřeno!**

**POLOHA ZAVŘENO MUSÍ  
BÝT U TOHOTO KOHOUTU**

**POLOHA OTEVŘENO**

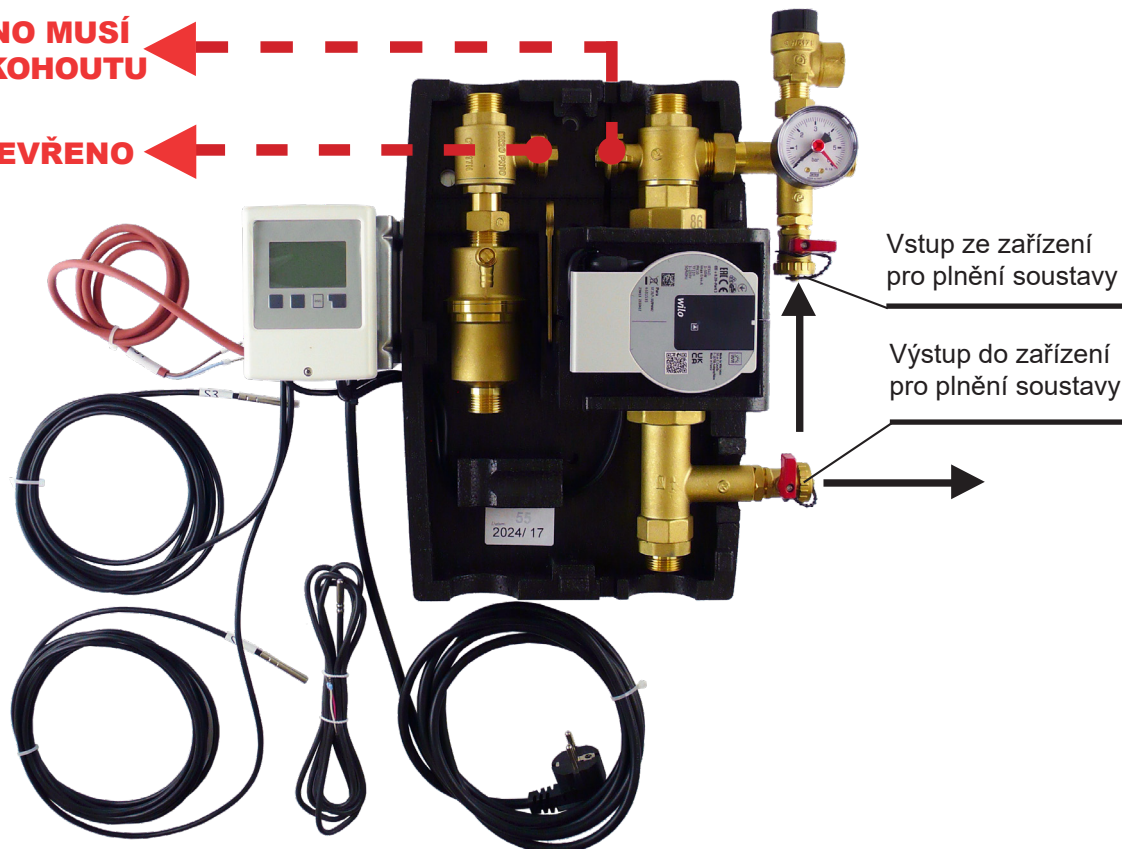

## 11. Odvzdušnění solárního systému

- při provozu plnicího čerpadla uzavřete spodní vypouštěcí ventil a zvyšte tlak asi na 5 bar;
- zavřete horní napouštěcí ventil a vypněte plnicí čerpadlo, otevřete kulový kohout nad čerpadlem, neodpoujte hadice plnicího čerpadla!
- čerpadlo je nutné sepnout na maximální otáčky pomocí regulátoru a nastavení signálu PWM na maximum. Několikrát zapnutím a vypnutím odvzdušněte systém pomocí odvzdušňovacího ventilu separátoru vzduchu a ostatních automatických odvzdušňovacích ventilů, zejména na solárních kolektorech a dalších, pokud jsou instalovány v systému (odvzdušněné čerpadlo pracuje téměř bezhlučně);
- průběžně sledujte tlak v systému a při jeho poklesu jej zvyšte zapnutím plnicího čerpadla a otevřením napouštěcího ventilu na 5 bar;
- odvzdušnění opakujte tak dlouho, dokud průtok solárním systémem nebude ustálený a oběhové čerpadlo nebude pracovat téměř bezhlučně. Poté nechte oběhové čerpadlo alespoň 5 minut běžet;
- po ukončení odvzdušnění uzavřete odvzdušňovací ventil separátoru vzduchu a v případě použití automatického odvzdušňovacího ventilu (ventilů) kdekoli v solárním okruhu, tento ventil po odvzdušnění také uzavřete.

**Po naplnění a odvzdušnění solárního systému uzavřete napouštěcí a vypouštěcí kulový kohout, upravte tlak v systému na požadovanou hodnotu a odpojte hadice plnicího čerpadla a kulový kohout nad čerpadlem opět otevřete!**

